



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma

**Npc for Quality Control and
Innovation in Building
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-17/2005 számú
(No.:TMT-17/2005)

TANÚSÍTVÁNY
(Certificate)
műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,
2004. december 16. – i dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

FIREZONE Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.

kérelemre.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV - ben
található vizsgálati eredmények szolgálnak.


A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

Bentel Security s.r.l. GYÁRTMÁNYÚ,
J424 TÍPUSÚ HAGYOMÁNYOS TŰZJELZŐ KÖZPONT

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2010. július 3. - ig érvényes.

Budapest, 2005. július 4.

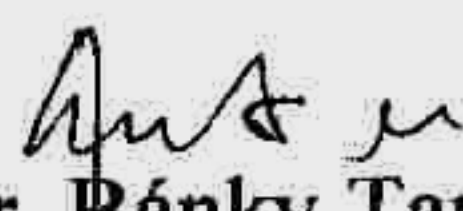


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma
- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2003 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF - nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection
and Certification;
Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

KBiA-X-11-2005.05.18.

A termék gyártója: Bentel Security s.r.l.

Z. Ind. Santa Scolastica, 64013 Corropoli (TE), Olaszország

Forgalmazója: FIREZONE Kft. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

- MSZ EN 54-1:2002 Tűzjelző berendezések. 1. rész Bevezetés,
- MSZ EN 54-2:2002 Tűzjelző berendezések. 2. rész Tűzjelző központ,
- MSZ EN 54-4:2002 Tűzjelző berendezések. 4. rész Tápegységek.

A termék rövid leírása és műszaki adatai: A Bentel J424 típusú tűzjelző központcsalád mikroprocesszoros vezérlésű, bővíthető, hagyományos tűzjelző érzékelők, kézi jelzésadók jelei fogadására, valamint a tűzriasztási állapot fény- és hangjelző eszközei és egyéb tűzvédelemtechnikai eszközök vezérlésére alkalmas. 2 db J400-EXP8 típusú bővítő modullal maximum 24 jelzőhurok csatlakoztatható, maximum 504 db tűzjelző érzékelő számára. A tűzjelző hurokokra gázérzékelők is csatlakoztathatók. A központ a J400-EXT típusú oltásvezérlő modullal kiegészítve oltóberendezések vezérlésére is alkalmas. A központ J400-LCD típusú alfanumerikus, háttérvilágításos kijelzőt tartalmazó kezelő egységgel is rendelkezik.

Hálózati feszültség/teljesítményfelvétel:	230 V AC -10/+10%, 50 Hz/ 60 W
Üzemi feszültség/áramfelvétel:	27,6 V DC / 2,5 A
Biztonsági áramforrás (akkumulátorok):	2 x 12V/ 17 Ah
Hurokjellemzők:	Terhelés hurkonként: max 800 mA, Egy hurokra csatlakoztatható eszközök száma: 21
Kimenetek:	2 db felügyelt riasztási kimenet, 1 db tűzjelző átjelző kimenet(telefonos), 1 db relékimenet, 1 db hibajelző relékimenet, 1 db 24V DC kimenet, RS485 soros port
Környezeti feltételek:	-5...+40°C, 85% páratartalom
Méret:	422 x 506 x 116 mm
Villamos védettség:	IP 30

A termék alkalmazási területe (96/577/EK): Tűzészlelő/tűzriasztó/ellenőrző- és jelzőkészülék.

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-242/2005

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-242/2005 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezete tartalmazza.

A TMT-17/2005 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-242/2005 jelű és 2005-06-29 - i keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során

- a TMT kérelmezőjének költségére - ellenőrizni.


Ambró Péter

az Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium
vezetője